

SocietateapentruServicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS:38.528.600 lei


Adresa de corespondenta: : Punct de lucru - Bucuresti, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Bucuresti

Bucuresti, sos. Stefan cel Mare, nr. 1 A, Sect. 1; Cod postal: RO - 011736

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/286/2002; CUI:14392915; CIF: RO 14232728

Fax: + 4031 4257444; www.smart-b.ro



Nr. 188 / 15.01.2025

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Bucuresti
Telefon:	031/425.74.31
Fax:	031/425.74.44
Nr. pagini:	1

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA A 3 BUC TRECERI IZOLANTE 220kV
PENTRU AT 3 400MVA 400/220kV STATIA BRAZI VEST**

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Bucuresti, avand ca obiect de activitate mentenanta Rețelei Electrice de Transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea achizitionarii urmatoarelor produse:

- a) Treceți izolante compatibile cu trecerile izolante tip COT 1050-1600 245 sau echivalente (conform desen montaj atasat) 3 buc
Va fi admisa oferta tehnica care va necesita volumul cel mai scazut in ceea ce priveste lucrarile de adaptare.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii:

1. Criteriul de evaluare „**Pretul cel mai scazut**”.
2. Condiții de plată: OP în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Sursa de finantare: surse proprii.
5. Valabilitate oferta: 30 zile
6. Termen depunere oferta: 23.01.2025 ora 11:00

Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prin e-mail la adresa: office@smart-b.ro.

Aprobat
Director
Nicolae R



Avizat
Director Economic
Badea Corina





Verificat
Director Mentenanță
Liviu Moraru



Intocmit
Sef SP



Tous droits de ce document appartenant au titulaire.
 Toute réimpression sans la permission écrite de
 TRENCH France est formellement interdite.
 Toute réimpression sans la permission écrite de
 TRENCH France est formellement interdite.

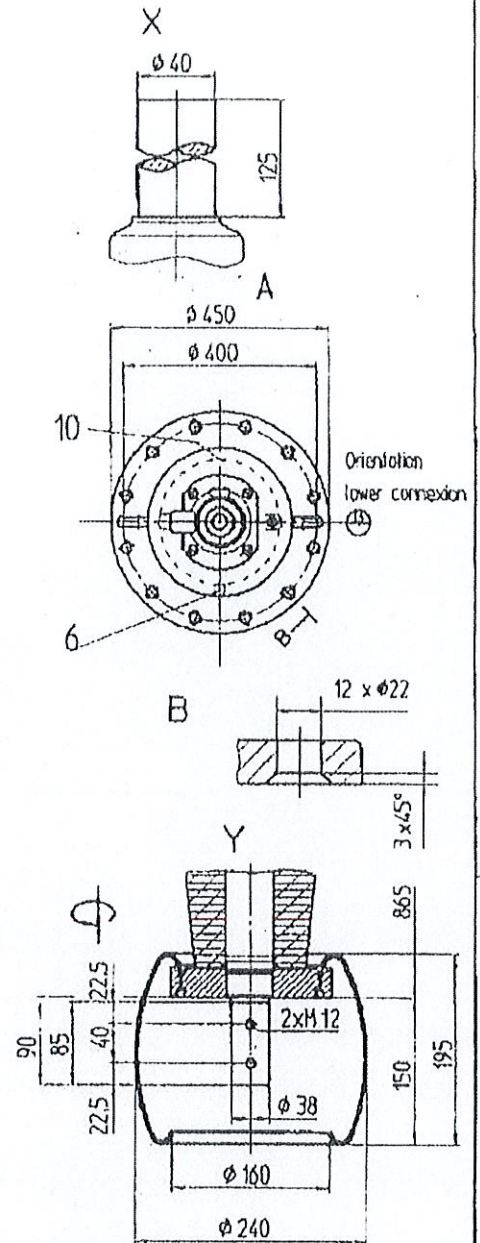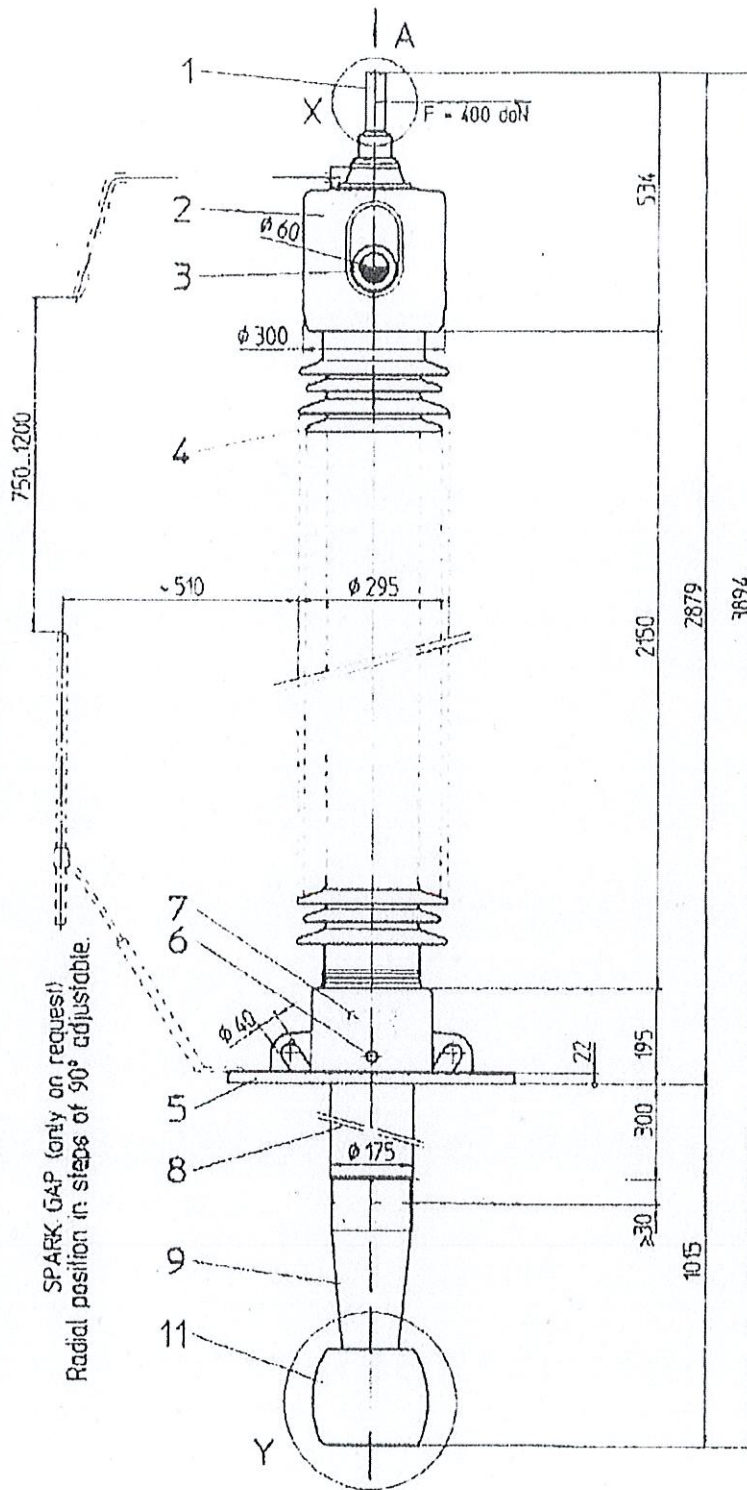

Electrical data up to 1000m

Rated voltage	=	245 kV
Phase to earth voltage	=	142 kV
U test dry and wet 1 mn	=	460 kV
BIL	=	1050 kV
I rated	=	1600 A
Mounting	:	vertical
Max. angle of inclination	=	30°
Mini creep. distance	>	6125 mm

25mm/kV

Standard = IEC 60137

Modifications reserved

Bottom connexion / fixed copper conductor

Item	Designation	Dessiné	Contrôlé	Matériau	Dimensions :	Poids	No stock/code
1	Top terminal (Silver plated copper alloy)	1999/10/11	1999/10/11			~300 kg	
2	Head (Al-casted)	ISS	PU				
3	Oil level indicator (ø60)			Dénomination :		Tolérance générale :	
4	Porcelain insulator (brown)	Indice: 04		Transformer Bushing		Echelle : 1:10	
5	Flange (Al-casted)	Modifié	Contrôlé	Type COT 1050-1600			
6	Test tap	2004/03/10	2004/03/15	Outline drawing (A)			
7	Rating plate						
8	Ground sleeve	100	100	No stock/code :		Folio: 1	
9	Epoxy insulator			Remplace :			
10	Air escape screw						