


Sucursala Bucuresti

Bucuresti, sos. Stefan cel Mare, nr. 1 A, Sect. 1; Cod postal: RO - 011736

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/286/2002; CUI:14392915; CIF: RO 14232728

Fax: + 4031 4257444; www.smart-b.roNr. 9236 / 12.12.2024

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Bucuresti
Telefon:	031/425.74.31
Fax:	031/425.74.44
Nr. pagini:	1

ANUNT DE INTENTIE

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Bucuresti, avand ca obiect de activitate mentenanta Rețelei Electrice de Transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de: **„Servicii de inchiriere autocamion/autosa/trailer (low-bad) si automacara 18tf”**, pentru:

I. a. incarcarea, la adresa: **statia electrica Domnesti** (comuna Domnesti, Ilfov):

- una bucata rezervor de capacitate 35 tone avind greutatea aproximativa de 5 tone, 6 m lungime, diametru 3 m, transportul acestuia si descarcarea in statia electrica Brazi Vest (com. Brazi, jud. Prahova);

- una bucata trecere izolanta tip COT 1050-1000-245 avand caracteristicile din fisa tehnica anexata, aprox. 4m inaltime si aprox. 500kg greutate (inclusiv lada din lemn pentru transport).

b. incarcarea, la adresa: **statia electrica Bucuresti Sud** (str. Releului nr.2, sect. 3, Bucuresti) a una bucata instalatie tratare ulei tip HERING avand (LxHxI: 3500 x 1900 x 2400 mm) cu o greutate de aproximativ 5t, transportul acesteia si descarcarea in statia electrica Brazi Vest (com. Brazi, jud. Prahova);

c. **Lucrul cu macara 18tf**: 4 zile lucratoare (aprox. 8 ore/zi), pentru demontare 3 buc. treceri izolante 220kV defecte si montare 3 buc. treceri izolante 220kV corespunzatoare (avand caracteristicile din fisa tehnica anexata). Locul prestatiei: **statia electrica Brazi Vest** (com. Brazi, jud. Prahova);

II. **Incarcare in statia electrica 400/220 kV Rosiori** (Loc. Rosiori, jud. Satu Mare), transport pe ruta statia electrica Rosiori – statia electrica Brazi Vest (com. Brazi, jud. Prahova) si descarcare in statia electrica Brazi Vest a 1 buc. trecere izolanta 220kV tip COT 1050-1600-245 (avand caracteristicile din fisa tehnica anexata – aprox. 4m inaltime si aprox. 500kg greutate (inclusiv lada din lemn pentru transport);

III. **Incarcare in statia electrica 400/220/110 kV Sibiu Sud** (Loc. Sibiu, jud. Sibiu), transport pe ruta statia electrica Sibiu Sud – statia electrica Brazi Vest (com. Brazi, jud. Prahova) si descarcare in statia electrica Brazi Vest a 1 buc. trecere izolanta 220kV tip COT 1050-1000-245 (avand caracteristicile din fisa tehnica anexata – aprox. 4m inaltime si aprox. 500kg greutate (inclusiv lada din lemn pentru transport).

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii:

1. Criteriul de evaluare: „pretul cel mai scazut”.
2. Condiții de plată: OP în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Sursa de finantare: surse proprii.

5. Valabilitate oferta: 30 zile


6. Termen depunere oferta: 16.12.2024 ora 11:00

Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prin fax la nr. 031/425.74.44 sau e-mail la adresa: office@smart-b.ro.


Aprobat
Dir
Nicolae




Avizat
Director Economic
Badea Corina



Verificat
Director Mentenanță
Liviu Moraru





Intocmit
Sef S.P.
Valentin Petcu



Rogion

Tous droits de ce document appartenent au titulaire.
 Toute réimpression sans l'autorisation écrite de TRENCH France est formellement interdite.
 Toute réimpression sans l'autorisation écrite de TRENCH France est formellement interdite.

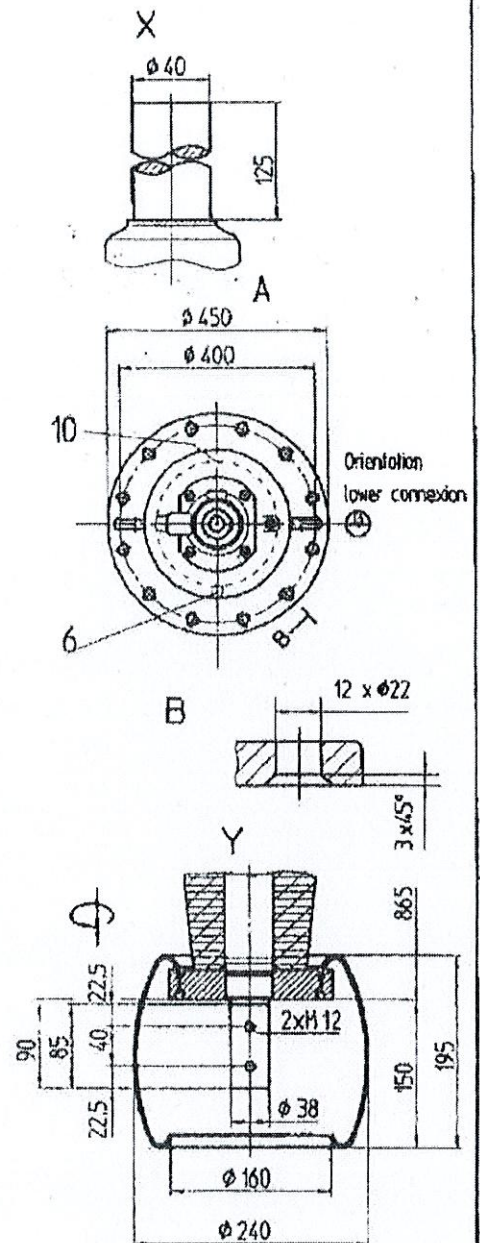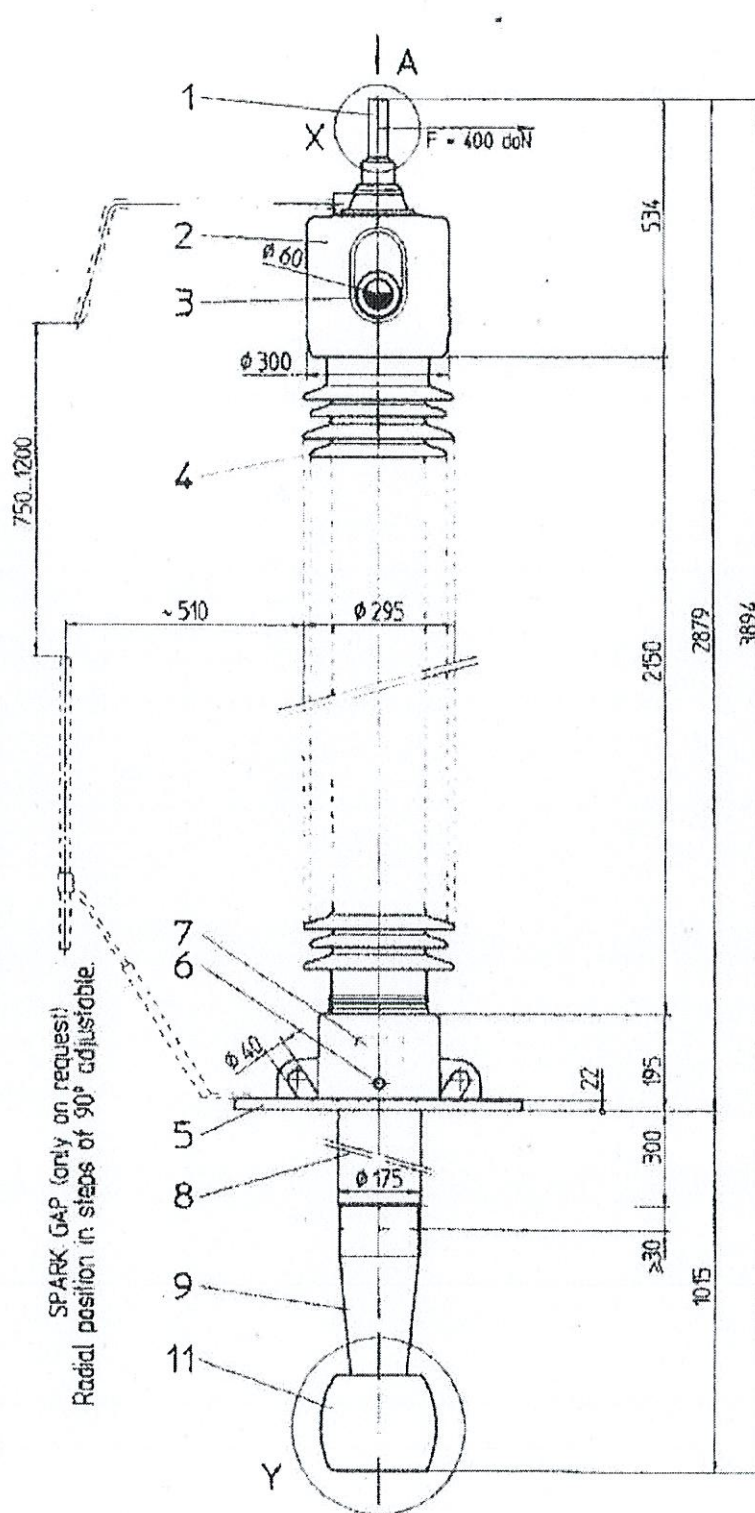

Electrical data up to 1000m

Rated voltage	= 245 kV
Phase to earth voltage	= 142 kV
U test dry and wet 1 mn	= 460 kV
BIL	= 1050 kV
I rated	= 1600 A
Mounting	: vertical
Max. angle of inclination	= 30°
Mini creep. distance	> 6125 mm

25mm/kV

Standard = IEC 60137

Modifications reserved

Bottom connexion / fixed copper conductor

Item	Désignation	Dessiné	Contrôlé	Nombres	Dimensions :	Masse	No stock/cde
1	Top terminal (Silver plated copper alloy)	1999/10/11	1999/10/11			~300 kg	
2	Head (Al-casted)	ISS	KU				
3	Oil level indicator (ø60)	Indice: 04					
4	Porcelain insulator (brown)	Modifié	Contrôlé				
5	Flange (Al-casted)	2004/03/10	2004/03/15				
6	Test tap	IDB	IFD				
7	Rating plate						
8	Ground sleeve						
9	Epoxy insulator						
10	Air escape screw						
11	Shield (Al)						

Dénomination :
 Transformer Bushing
 Type COT 1050-1600
 Outline drawing (A)

Tolérance générales :

Echelle : 1:10



TRENCH France

Folios : 1

3-40410046

Domesti si Sibiu Sud

