


Sucursala București

București, sos. Stefan cel Mare, nr. 1 A, Sect. 1; Cod postal: RO - 011736

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/286/2002; CUI:14392915; CIF: RO 14232728

Fax: +4031 4257444; www.smart-b.ro

Nr. 8333 / ... N. M. 2024

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala București
Telefon:	031/425.74.31
Fax:	031/425.74.44
Nr. pagini:	1

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA A 3 BUC TRECERI IZOLANTE 220kV
PENTRU AT 3 400MVA 400/220kV STATIA BRAZI VEST**

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala București, având ca obiect de activitate mentenanța Rețelei Electrice de Transport, organizează consultarea pieței, în vederea achiziționării următoarelor produse:

- a) Treceri izolante compatibile cu trecerile izolante tip COT 1050-1600
sau echivalente (conform desen montaj atasat) 3 buc
Va fi admisă oferta tehnică care va necesita volumul cel mai scăzut în ceea ce
privește lucrările de adaptare.

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Criteriul de evaluare „Pretul cel mai scăzut”.
2. Condiții de plată: OP în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Sursa de finanțare: surse proprii.
5. Valabilitate oferta: 30 zile
6. Termen depunere oferta: 18.11.2024 ora 11:00

Oferta se întocmește într-un singur exemplar și va fi transmisă prin e-mail la adresa: office@smart-b.ro.

Aprobat
Director
Nicolae Rătescu



Avizat
Director Economic
Badea Corina





Verificat
Director Mentenanță
Liviu Moraru



Intocmit
Sef SR
Valentin Petcu



Tous droits de ce document appartenant aux éditions Hachette Hardy French SA 51-10101 de Orléans. Sous les accords formels toute reproduction, même en totalité, ainsi que l'accès à leur contenu strictement interdit.

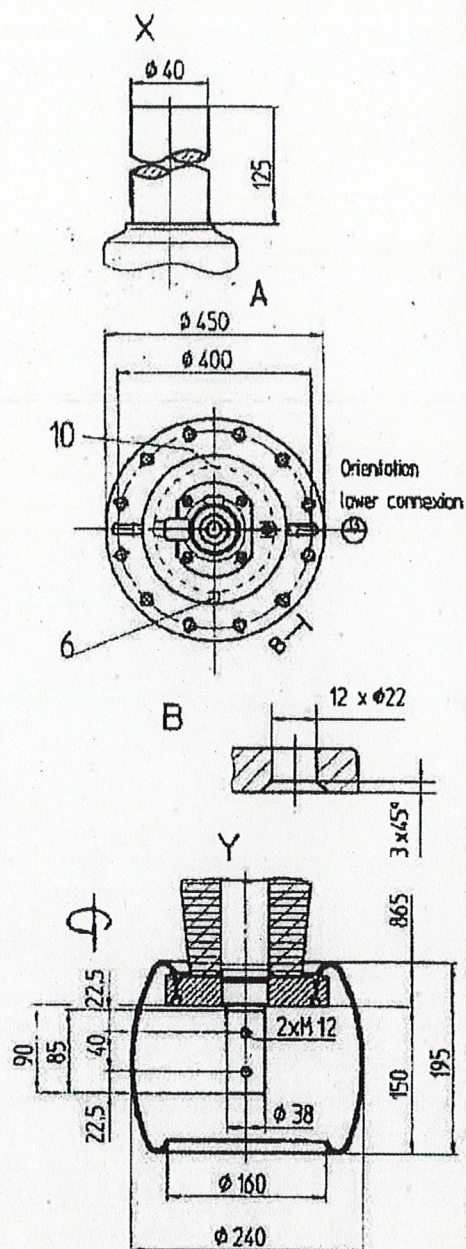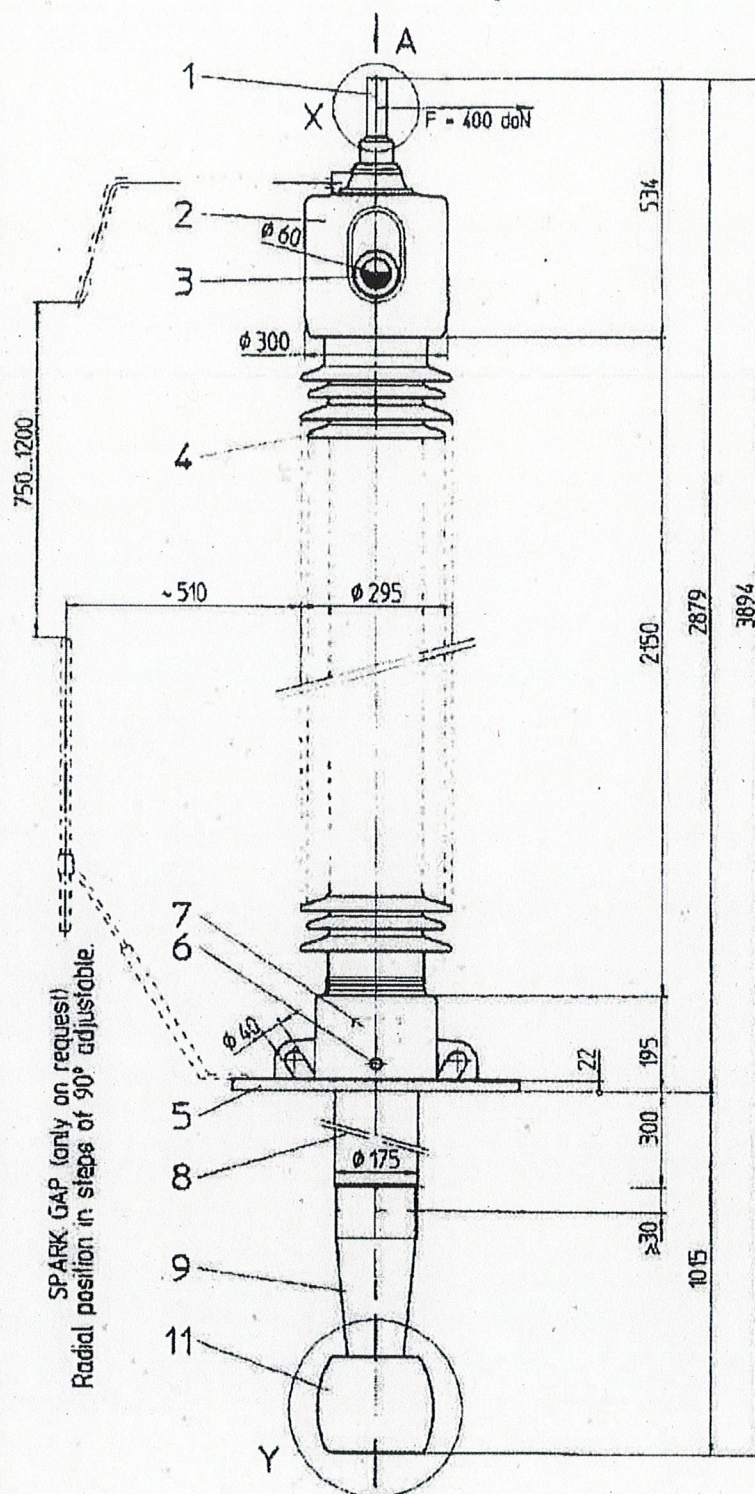

Electrical data up to 1000m

Rated voltage	=	245 kV
Phase to earth voltage	=	142 kV
U test dry and wet 1 mn	=	460 kV
BIL	=	1050 kV
I rated	=	1600 A
Mounting	:	vertical
Max.angle of inclination	=	30°
Mini creep. distance	≥	6125 mm


25mm/kV

Standard • IEC 60137

上

Modifications reserved

Bottom connexion / fixed copper conductor

Item	Désignation	Dessiné	Contrôlé	Matériaux	Dimensions :	Masse	No stock/cde	
1	Top terminal (Silver plated copper alloy)	1999/10/11	1999/10/11			~300 kg	-	
2	Head (Al-casted)	ISS	BU	Désignation : Transformer Bushing Type COT 1050-1600 Outline drawing (A)	Tolérance générales:			
3	Oil level indicator (ø60)	Indice: 04			Echelle : 1:10			
4	Porcelain insulator (brown)	Modifié	Contrôlé		 TRENCH France			
5	Flange (Al-casted)	2004/03/10	2004/03/15					
6	Test tap	IDB	IFD		No stock/cde :	Folio: 1		
7	Rating plate			Remplace :	3-40410046			
8	Ground sleeve			Remplacé par :				
9	Epoxy insulator							
10	Air escape screw							
11	Shield (Al)							

B50 73 809; sheet 2/2